

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
**для подбора абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин**  
**(АБХМ)**

Заказчик/адрес:	
Наименование объекта / проекта:	
Опросный лист заполнил, Ф.И.О./должность:	
тел: факс:	e-mail:


Холодопроизводительность	кВт	
	Гкал/ч	
<b>Охлаждаемый хладоноситель (контур АБХМ – потребитель холода)</b>		
Температура на входе	°С	
Температура на выходе	°С	
Расход	м <sup>3</sup> /ч	
Потери давления	кПа	-----
Предельное давление	МПа	
<b>Охлаждающая вода (АБХМ – градирня)</b>		
Температура на входе	°С	
Температура на выходе	°С	
Расход	м <sup>3</sup> /ч	
Потери давления	кПа	-----
Предельное давление	МПа	
<b>Источник тепловой энергии</b>		
Горячая вода		
Пар		
Уходящие газы		
Другое		

Температура на входе	°С	
Температура на выходе	°С	

Расход	м <sup>3</sup> /ч	
Потери давления	кПа	-----
Электропотребление	кВт	-----

\*В случае если возникли сложности с внесением данных в таблицу, просим в свободной форме выслать опросный лист с описанием всех сред, которые необходимо утилизировать.

### Примерная схема распределение тепловых потоков

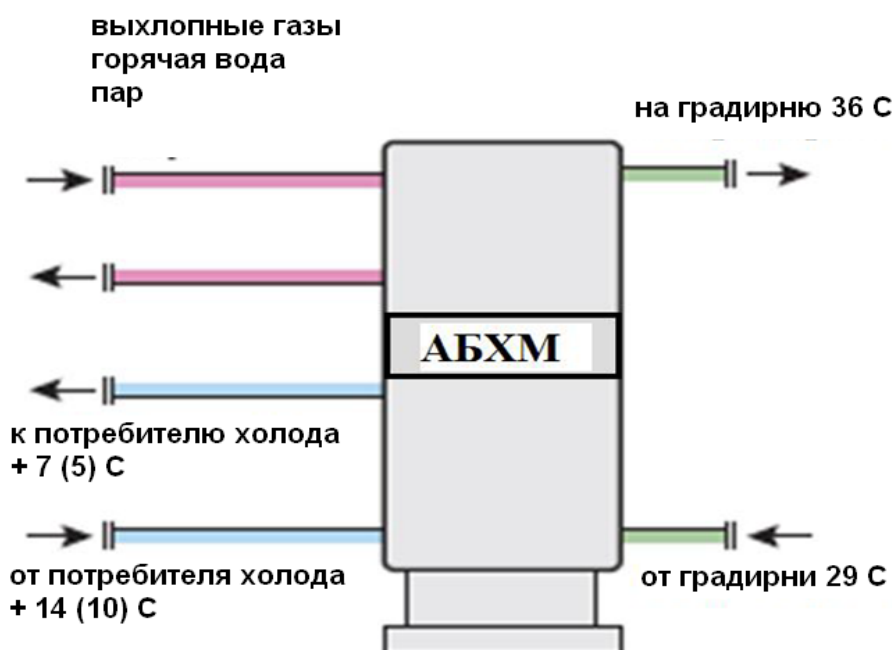

### Контакты для связи и отправления заполненного опросного листа:

Тел.: +375 29 129 29 49  
Тел./факс: +375 17 318 87 84  
E-mail: [info@broad-ctx.by](mailto:info@broad-ctx.by)