

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа абсорбционных бромисто-литиевых холодильных машин
(АБХМ)


Заказчик/адрес:	
Опросный лист заполнил, Ф.И.О./должность:	
тел: факс:	e-mail:

Холодопроизводительность	RT	
	кВт	
	10 ⁴ ккал/ч	
Охлаждаемый хладоноситель (контур АБХМ – потребитель холода)		
Температура на входе	°С	
Температура на выходе	°С	
Расход	м ³ /ч	
Потери давления	МПа	-----
Предельное давление	МПа	
Охлаждающая вода (АБХМ - градирня)		
Температура на входе	°С	
Температура на выходе	°С	
Расход	м ³ /ч	
Потери давления	МПа	-----
Предельное давление	МПа	
Источник тепловой энергии		
Горячая вода		
Пар		
Уходящие газы		
Другое		
Температура на входе	°С	
Температура на выходе	°С	

Расход	м ³ /ч	
Потери давления	МПа	-----
Электропотребление	кВт	-----

* В случае если возникли сложности с внесением данных в таблицу, просим в свободной форме выслать опросный лист с описанием всех сред, которые необходимо утилизировать.

Примерная схема распределение тепловых потоков

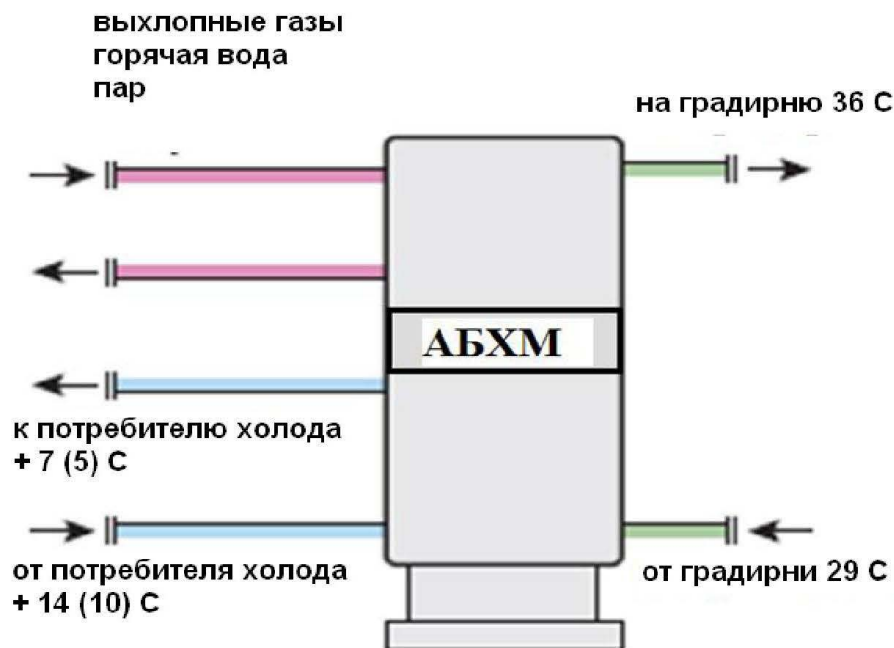

Контакты для связи и отправления заполненного опросного листа:

Тел.: +375 29 129 29 49
Тел./факс: +375 17 318 87 84
E-mail: info@termo.by, info@broad-ctx.by